



J6	J7	TVS3	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J15	J14	J16	J17	J18	J19
1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2 3	1 2	1 2	1 2	1 2 3
1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21	22 23	24 25	26 27	28 29 30
+24 A+ A- -	+24 B+ B- -	KESKUKSEN PERUSASETUSTILA				+L1 -	+L2 -	+L3 -	+L4 -	T1 T2 T3 T4 GND	+I/O1 -	+I/O2 -	+AUX -	NO C NC

RELE

HORNET+ 485 SILMUKKA
KESKUS- (Micro,Compact,Max216)
JA KÄYTTÖLAITELINJA
JÄNNITE VAIN VÄYLÄN LAITTEILLE !


KESKUKSEN VIRTALÄHDE
4000mA, AKUSTO 2x21Ah

CONVENTIONAALISSET LINJAT 4 kpl
PALOILMAISIMET
KAASUILMAISIMET
100mA / lähtö

I/O / KONVENTIO-
NAALINEN ja tai
MATALATEHOISET
KYKENNÄT
RELE-REL1INT
OHJELMOITAVAT
TOIMINNOT
100mA /lähtö

I/O / SUURITEHOISET
KYTKENNÄT 1000mA / lähtö
(VALVOTTU / VALVOMATON)
-SIREENIT
- JÄNNITEULOSTULOt 900mA
- SAMMUTUSLÄHDÖT
OHJELMOITAVAT TOIMINNOT

- **JÄNNITELÄHTÖ (VALVOTTU TAI EI VALVOTTU)**
 - a) **YLEINEN TILA**
 - b) **HÄLYTYS**
 - c) **ULKOINEN HÄLYTYS TAI TIEDONSIIRTOVIKA**
 - d) **EXTINCTION**

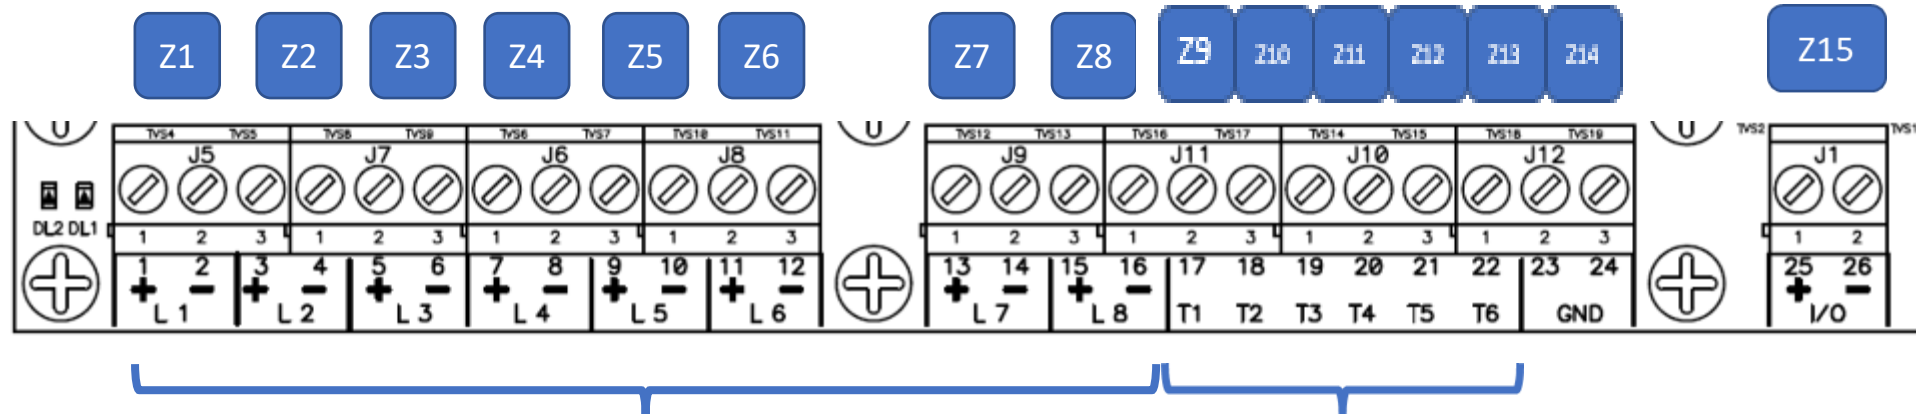

- MATALAJÄNNITELÄHTÖ (VALVOTTU TAI EI VALVOTTU)

- a) YLEINEN TILA
- b) HÄLYTYS
- c) ULKOINEN HÄLYTYS TAI TIEDONSIIRTOVIKA
- d) **EXTINCTION**

- PALOILMAISULINJA OHJELMOITAVISSA:

- KAASUILMAISULINJA (4-20mA tai rele)

- PALOILMAISULINJA

- VALVOTTU TULO

- MONITOR TULO



- TOIMINNALLINEN TULO

- a) LINJAN OHITUS **BYPASS ZONES**
- b) PANELIN KOMENTO **COMMAND TO PANEL**
- c) ASETA LINJA TESTITILAAN **ENTER ZONES IN TEST MODE**
- d)

PREVIDIA-M-EXT - ILMAISINLINJAN LAAJENNUSKORTTI

LISÄÄ 8 /15 KONVENTIONAALISTA LINJAA,
6 I/O MATALAJÄNNITETULOJA «T» JA YHDEN I/O NAC LÄHDÖN
(Max. 4 korttia), (Max. 15 konventionaalista linjaa / kortti)