



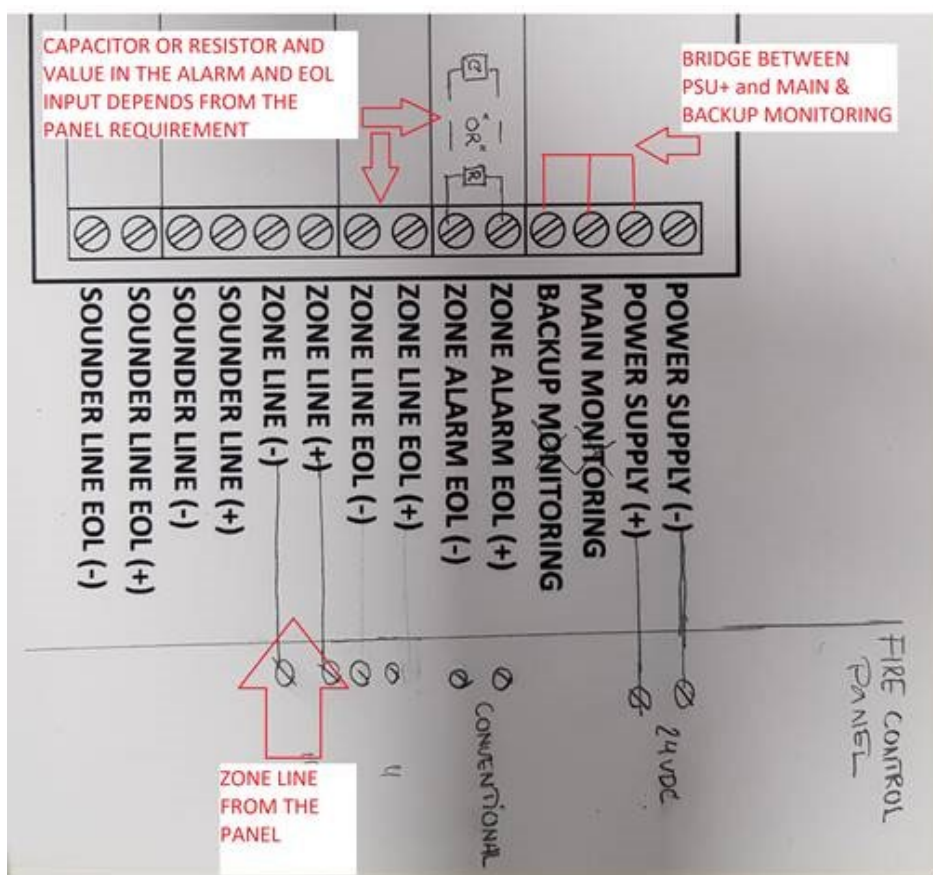

Tässä tapauksessa ZONE ALARM EOL:iin: **vastus 680  $\Omega$**

Keskuspaneelista riippuen sinun on joko käytettävä näitä arvoja tai tarkistettava paneelin käyttöoppaasta oikeat arvot. Tarvittaessa ota yhteyttä paneelin valmistajaan.

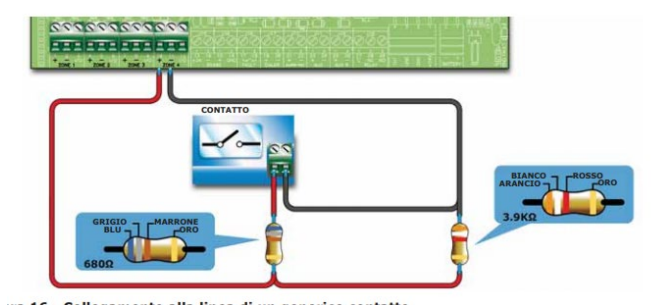

Joten EOL, joka on yhdistettävä ZONE LINE EOL IS:ään **Vastus 3K9 $\Omega$**  tai kondensaattori **22 $\mu$ F 35V**, ja tämä hälytykseen

